

Российская Федерация
**Индивидуальный предприниматель
Копанчук Юлия Александровна
(ИП Копанчук Ю.А.)**

ИНН 550724169470
ОГРИНП 319870900001283
Расчётный счёт № 40802810645000000022
БИК 045209673
Корр. счёт 301018109000000000673
Наименование Банка: ОМСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК
Адрес Банка: г. Омск, ул. 70 лет Октября,
д.25, корп. 2
Адрес регистрации: 689000, Чукотский
автономный округ, г. Анадырь,
ул. Беринга, д.11, кв.42. Почтовый адрес:
644112, г. Омск, ул. Крупской, д.14, кв.256
Электронная почта swk3@rambler.ru
телефон +7-913-624-65-71

В Управление Федеральной
антимонопольной службы по Омской
области

11.10.2019 № _____ 1
на № _____ от _____

О выявленных нарушениях норм
действующего законодательства

Жалоба

03.10.2019 в Единой информационной системе Федеральное казённое учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Омской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – «Заказчик») разместило аукционную документацию на поставку металлических стеллажей (код закупки: 0352100011519000068).

При проверке данной аукционной документации выявлены нарушения норм действующего законодательства.

1. ИП Копанчук Ю.А. ИНН в установленном порядке подало заявку на участие в данном аукционе. Заявке присвоен порядковый номер 21.

11.10.2019 после рассмотрения первых частей заявок, Заказчиком заявка ИП Копанчук Ю.А. была отклонена.

Заявка отклонена на основании п. 1 ч. 4 ст. 67 Закона 44-ФЗ (непредставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, подпунктом «б» пункта 2.2.2. раздела II документации об электронном аукционе, а именно: не представлены конкретные показатели товара, указанные в Приложении №1 к ДАЭФ, по


количеству полок, по количеству Г-образных усилителей стойки, не указаны конкретные размеры стойки с усиленным угловым профилем, не указан размер шага перфорации регулирования полки, не указана конкретная распределенная нагрузка, которую выдерживает полка, не указаны конкретные размеры полки, высота бокового ребра полки, количество полок, нагрузка, которую выдерживает стеллаж, не указана высота, ширина и глубина стеллажа.).

По причине отклонения заявки, ИП Копанчук Ю.А. не допущена до участия в аукционе, который состоится 14.10.2019.

В первой части заявки ИП Копанчук Ю.А. прикреплен документ под названием: «Показатели поставляемого товара» в формате PDF (копия прилагается).

В данном документе указана страна происхождения товара и конкретные характеристики, которые установлены Заказчиком в техническом задании к данной закупке.

Согласно данного документа, отступление от технического задания, ИП Копанчук Ю.А. не допущено.

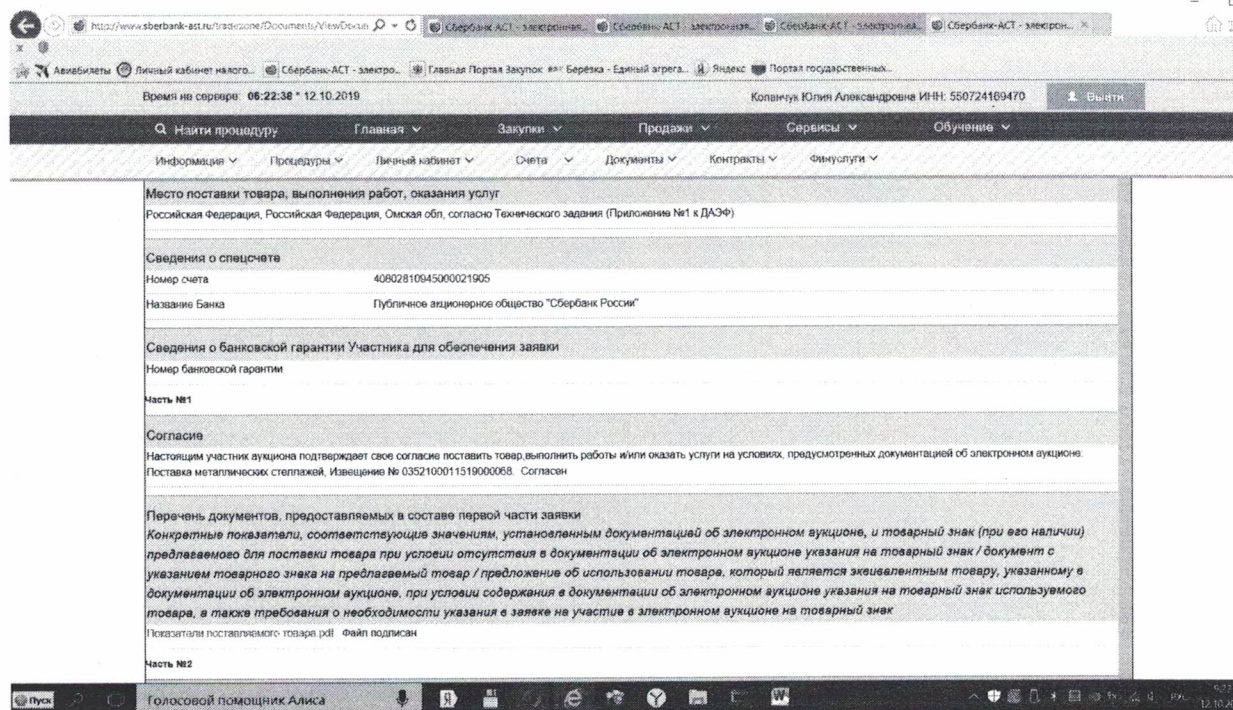


По этой причине считаю, что Заказчиком заявка, имеющая порядковый номер 21, отклонена не законно и не обоснованно.

2. В соответствии с ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок, операторами электронных площадок, операторами специализированных электронных площадок любых действий, которые противоречат требованиям

настоящего Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

В нарушение ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Заказчиком в Единой информационной системе дважды размещена аукционная документация, что приводит к неоднозначному пониманию и применению данной документации участниками закупки со стороны поставщиков (толи нужно поставить 40 стеллажей, как указано в техническом задании, толи нужно дважды поставить по 40 стеллажей, как указано в технических заданиях, прикрепленных к данной закупке), при этом объявленная Заказчиком цена закупки не меняется.

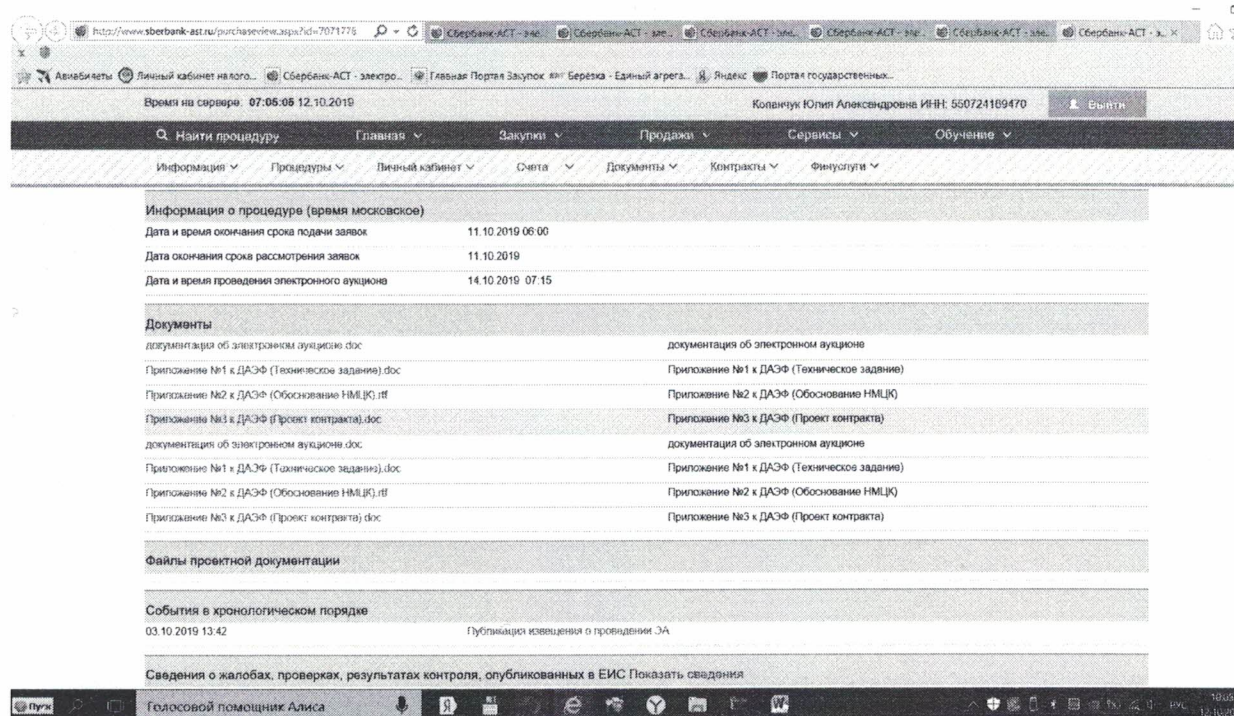

Данная неоднозначная ситуация приводит к «избирательному» подходу при отборе поставщиков при проведении рассматриваемой закупки и к необоснованному ограничению числа участников закупок.

К «нужному» поставщику может быть применено требование о поставке 40 стеллажей, а в случае признания победителем аукциона «случайного» поставщика, за ту же цену он вынужден будет поставить не 40, а 80 стеллажей, так как техническое задание прикреплено дважды.

3. В нарушение ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в техническом задании, Заказчиком не установлен диапазон цветов поставляемого товара, а установлен единственный цвет покрытия стеллажей - серый полуматовый.

Данный параметр является императивным и неоднозначно трактуемым.

Не понятно, чем отличается серый полуматовый цвет от серого матового или светло-серого.

Таким образом, без проведения экспертизы, как поставщику, так и заказчику, установить, что цвет является серым полуматовым, не представляется возможным.

Данное требование, установленное Заказчиком в техническом задании к аукционной документации, влечет ограничение конкуренции при проведении рассматриваемой процедуры закупок.

С учетом изложенного, прошу:

1. Обязать Федеральное казённое учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Омской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации:
 - 1.1. Привести документацию об аукционе в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
 - 1.2. Обеспечить отмену результатов всех процедур определения поставщика и соответствующих протоколов заседания аукционной комиссии, изданных по итогам их проведения.
 - 1.3. Назначить новую дату окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, дату рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, дату проведения аукциона, а также разместить в ЕИС информацию о новой дате окончания срок подачи заявок на участие в аукционе. Осуществить дальнейшее проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
2. Оператору электронной площадки:
 - 2.1. Вернуть участникам закупки ранее поданные заявки на участие в аукционе.
 - 2.2. Уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе о прекращении действия заявок, поданных на участие в аукционе и о возможности подать новые заявки на участие в аукционе.
 - 2.3. Обеспечить отмену результатов всех процедур определения поставщика и соответствующих протоколов заседания аукционной комиссии, изданных по итогам их проведения.
 - 2.4. Назначить время проведения аукциона, и разместить информацию о времени проведения аукциона.

Приложение: по тексту, на 1 листе.

Индивидуальный предприниматель



Копанчук Ю.А.

**Показатели поставляемого товара
(металлических стеллажей для документов)**

№ пп	Наименование товара	Характеристика товара	Кол-во шт.
1	Металлический стеллаж для документов	<p>Страна изготовления – Россия.</p> <p>Металлические стеллажи предназначены для хранения документации и материальных ценностей в офисе, на складе, в архиве. Изготовлены из высококачественной стали.</p> <p>Стеллаж комплектуется из четырех стоек, не менее семи полок и комплекта крепежа (метизы, Г-образный усилитель стойки не менее 16 штук, усилитель полки, пластиковый подпятник).</p> <p>Стойка с усиленным угловым профилем не менее 37х37 мм. Шаг перфорации регулирования полки не более 25 мм.</p> <p>Стеллажи покрыты порошковым покрытием, защищающим от ржавчины (грибка). Цвет покрытия – серый полуматовый.</p> <p>Полка выдерживает распределенную нагрузку не менее 145 кг.</p> <p>На полке указана информация о нагрузке.</p> <p>Размер полки не менее 1000мм х 500мм, высота бокового ребра полки – не менее 35 мм, количество полок – не менее 7 штук. Стеллаж выдерживает нагрузку не менее 750 кг. Полки изготовлены из металла.</p> <p>Полки усилены продольным центральным ребром жесткости. Стеллаж укомплектован боковыми ограничителями шириной 500 мм в количестве 12 шт.</p> <p>Высота стеллажа не менее 2500мм, ширина стеллажа не менее 1000 мм, глубина стеллажа не менее 500мм.</p>	40